

Checkliste. Sportstättenbeleuchtung Outdoor Tennis

Kontaktdaten

Verein/Gemeinde

Name, Vorname

Position

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

Projektdaten

Welche Lichtfarbe (Kelvin) soll die neue Anlage erhalten?	5700K	3000K	Andere
Anzahl Lichtmasten:	4 Masten	4 Masten (Seite)	6 Masten Keine vorhanden
Wann erfolgte die letzte Standsicherheitsprüfung?			
Höhe der Lichtmasten (in Meter):			
Eingesetzte Lampentechnik:	Natriumdampf-Hochdrucklampe (NAV oder RNP) ●	Halogen-Metaldampflampe (HQI oder HRI) ●	nicht bekannt
Leistung pro Lampe (in Watt):	2000W	1000W	nicht bekannt
Anzahl aktuell verbaute Leuchten:			
Verkabelung im Mast:	3-adrig	5-adrig	Andere
Kabelquerschnitt (z.B. 1,5mm ² , 2,5mm ²):			
Wünschen Sie eine normgerechte Beleuchtung nach DIN12193?	Klasse III (min.200 Lux im Mittel 0,6 Gleichmäßigkeit) Klasse II (min. 300 Lux im Mittel 0,7 Gleichmäßigkeit) Klasse I (min. 500 Lux im Mittel 0,7 Gleichmäßigkeit) Beratung durch Preworks oder einen Partner Abweichende Beleuchtungsstärken bekannt		
Geplante Steuerung der Beleuchtungsanlage:	an/aus	Teilschaltung	Dimmung
Planen Sie die Beantragung von Fördermitteln?	Ja	Nein	
Darf Preworks Sie bei der Antragstellung unterstützen?	Ja	Nein	
Bis wann soll die Umrüstung erfolgen?			
Angebot für Umrüstung und Montage gewünscht?	Ja	Nein	
Gab es in Vergangenheit Beschwerden der Anwohner bezüglich der Beleuchtung?	Ja	Nein	

Notizen

Tennis.

Vereinsname:


Höhe der Flutlichtanlage in Meter:

Bitte die bei Ihnen vorhandenen Masten in den blauen Feldern ankreuzen: „X“.

Info: Bei unterschiedlichen Masthöhen, bitte statt „X“ die jeweilige Höhe im blauen Feld eingeben.

Bitte die Maße in Meter (z. B. „12,5“) in den grauen Feldern eintragen.

Feldmaße
 Mastabstände
 Masten

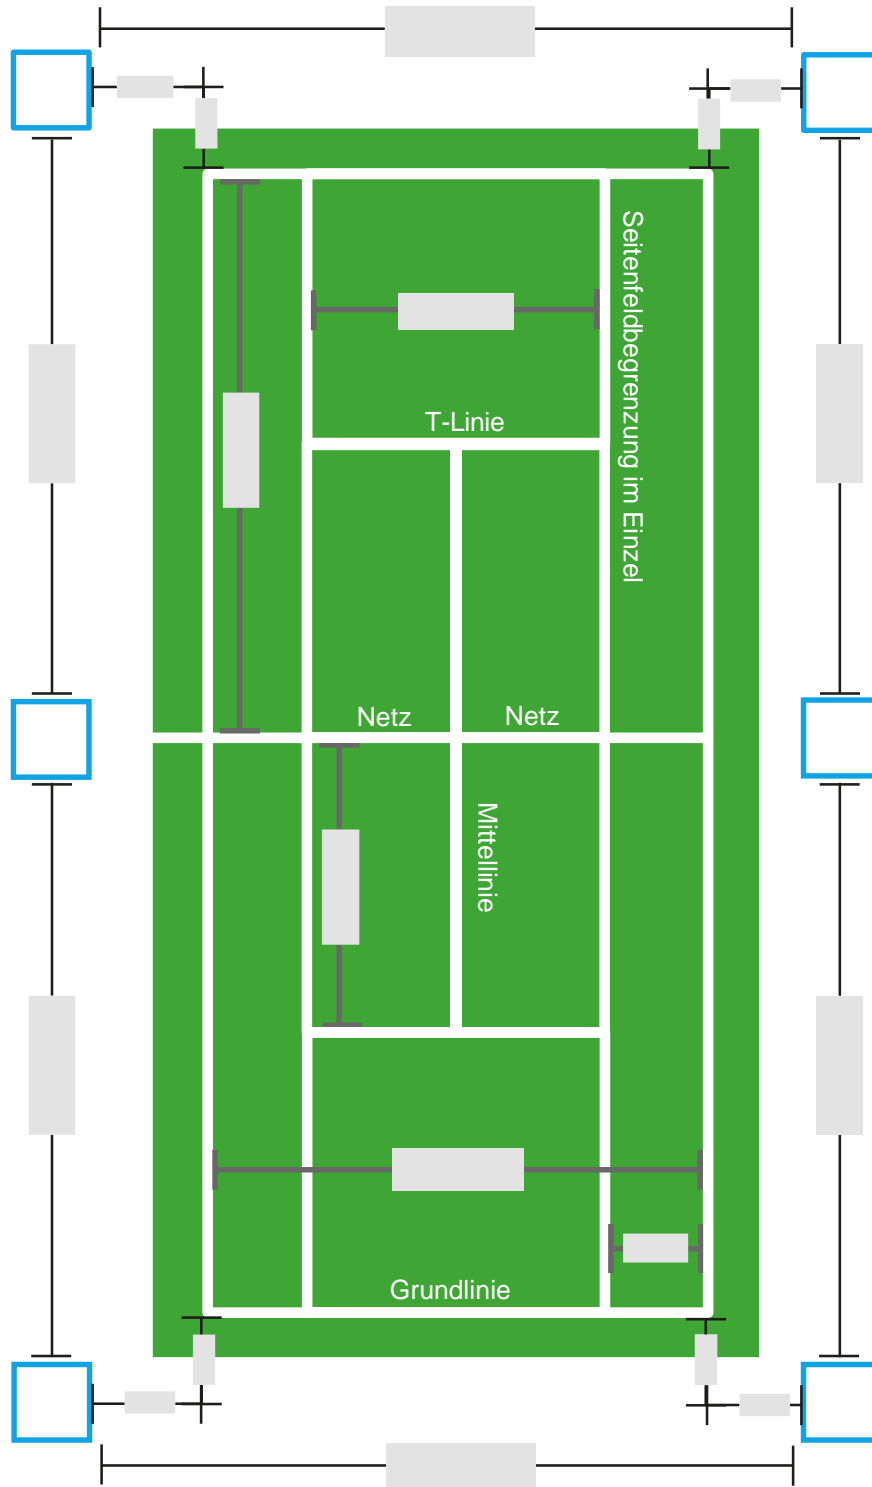

www.smart-arena.com

Tennis Doppel

Vereinsname:

Höhe der Flutlichtanlage in Meter:

Bitte die bei Ihnen vorhandenen Masten in den blauen Feldern ankreuzen: „X“.

Info: Bei unterschiedlichen Masthöhen, bitte statt „X“ die jeweilige Höhe im blauen Feld eingeben.

Bitte die Maße in Meter (z. B. „12,5“) den grauen Feldern eintragen.

| | Feldmaße | | Mastabstände Masten

